


MĚŘÍTKO 1:50		F.1.1.4	
ČÍSLO PŘÍLOHY		F.1.1 - PS 01 - ČOV TĚŠETICE	
ZAKAZKY		KANALIZACE A ČOV TĚŠETICE	
ČÍSLO		REVIZE	
STUPĚŇ		04/2012	
DPS		INVESTOR	
DATUM		OBEC TĚŠETICE	
03/2008		GP	
12A4		ZODP. PROJ.	
FORMAT		ING. MATYŠEK	
12A4		ING. MATYŠEK	
ZÁŘEZNÍ VHIČ		RED. ODBORU	
PROJEKCE TECHNOLOGICKÝCH		KONTROLA	
ING. STANISLAV MATYŠEK		HIP	

POZICE VIZ. TECHNICKÁ ZPRAVA

- | | | | |
|---|---------------|---|---------------------------|
| A | VSTUPNÍ HALA | G | STROJOVNA ODVODNĚNÍ KALU |
| B | DÍLNA / SKLAD | F | STROJOVNA PŘEDČIŠTĚNÍ |
| C | DMYHARNA | E | MÍSTNOST OBSLUHY |
| D | ROZVODNA | D | PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ |
| | | C | PROSTOR ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ |
| | | B | PROSTOR NORMALNÍ |
| | | A | PROSTOR NORMALNÍ |

LEGENDA MÍSTNOSTI

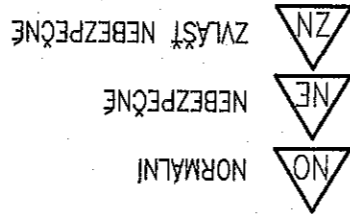

PROSTORY DLE NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO ÚRAZU:
VNĚJŠÍ VLVY: UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRAVĚ
- DOPLNĚNÍM POSPOJOVÁNÍM
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
DLE ČSN 33 2000-4-41:
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C
3NPE AC 50Hz, 400V/TN-S
1NPE AC 50Hz, 230V/TN-S

