Větev"IV" - PE d 40 - 167 m

Větev"IV" - PE d 50 - 41 m

Větev"IV" - PE d 90 - 648 m

Větev"IVb" - PE d 50 - 113 m

ČS ZŠ

ČS251/7

ČS207

ČS208

ČS209

ČS210

ČS206

ČS211

ČS205

ČS212

ČS213

ČS204

ČS172

ČS171

ČS167

ČS170

ČS169

ČS168

ČS85/11

ČS252/19

ČS252/18

ČS252/2

d 40

d 50

d 50

d 63

d 63

d 90

PE160 - 6m

PE90 - 10m

PE160 - 8m

PE90 - 16m

PE160 - 15m

PE90 - 6m

PE110 - 5m

PE 225 - 16 m

SO 05 V 3 - PE d 90

SO 05 PE 225 - 20m

SO 05 Spalšková kanalizace Vojnice

Mezi lávkami

SITUACE č.3

KLAD LISTŮ
SITUACE č.:

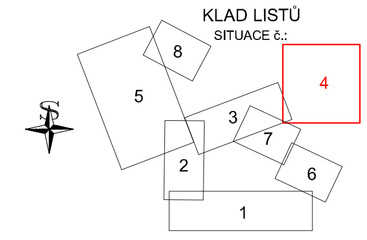

LEGENDA:

NOVÝ STAV:

SO 02 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ TĚŠETICE
SO 02 SPLAŠKOVÉ TLAKOVÉ PODRUŽNÉ ŘADY
ČS = DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE (JÍMKA)

STÁVAJÍCÍ STAV:

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
VODOVOD
STL PLYNOVOD a STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - MÍSTNÍ SÍŤ
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - DÁLKOVÉ KABELY
KABELOVÉ VEDENÍ NN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN
NADZEMNÍ VEDENÍ VVN

POZNÁMKA:

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI IS
JE NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI POVRCHY POTRUBÍ PODLE ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ

ZAKRESLENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN ZAJISTIT PŘESNÉ
VYTYČENÍ IS SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.
VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ

SOUŘADNICOVÝ SYTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYTEM B.p.v.

Akce: ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN		ING. PETR POŠTULKA AI v oboru vodohospodářských staveb Albrechtova 652/36, 783 35 Horka nad Moravou IČO: 471 861 51 Vodohospodářská Inženýrská a Projekční kancelář	
Objekt: SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TĚŠETICE			
Vypracoval:	Zodp.projektant:	Číslo zak.:	–
Ing. Hana Stryjová	Ing. Petr Poštulka	Formát:	6A4
Kraj : Olomoucký		Stupeň dok.:	DSP
Investor: Svazek obcí Těšetice a Ústín		Datum:	11/2009
Obsah : SITUACE č.4		Měřítko: 1 : 500	Výkr. č.: F.2.2.2.a)4.